

Техническое описание

Клапаны запорные радиаторные RLV и RLV-CX Д, 15 (хромированный)



Описание и область применения

Клапаны запорные типа RLV и RLV-CX предназначены для применения, как правило, в двухтрубных насосных системах водяного отопления с целью отключения отдельного отопительного прибора для его демонтажа или технического обслуживания без опорожнения всей системы.

RLV выпускаются в двух модификациях: прямой и угловой. Клапаны изготавливаются из чистой латуни с никелевым покрытием. Клапан RLV-CX Д, 15 — хромированный. С завода клапаны RLV поставляются в полностью открытом положении.

Пропускная способность клапанов RLV в открытом положении:

- $K_{vs} = 1,8 \text{ м}^3/\text{ч}$ — для клапана диаметром 6";
- $K_{vs} = 2,5 \text{ м}^3/\text{ч}$ — для клапана диаметром 1/2";
- $K_{vs} = 3,0 \text{ м}^3/\text{ч}$ — для клапана диаметром 3/4".

Габаритные и присоединительные размеры RLV соответствуют стандарту DIN 3842-1.

Клапан RLV может быть укомплектован спускным краном, который предназначен для опорожнения отопительного прибора


или заполнения его водой. Для того чтобы установить спускной кран, необходимо снять крышку с RLV и перекрыть клапан, а затем повернуть на него спускной кран. После установки кран можно открыть для слива воды поворотом влево квадратного штифта в его верхней части.

Для удобства использования шланговая насадка спускного крана может поворачиваться во всех направлениях.

Спускной кран также изготавливается из латуни (без покрытия).

В целях предотвращения отложений и коррозии клапаны RLV следует применять в системах водяного отопления, где теплоноситель отвечает требованиям Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. В других случаях необходимо обращаться в компанию «Данфосс». Компания «Данфосс» выпускает также клапан запорный типа RLV-S без устройства для дренажа. Техническая документация на RLV-S предоставляется по запросу.

Пример применения

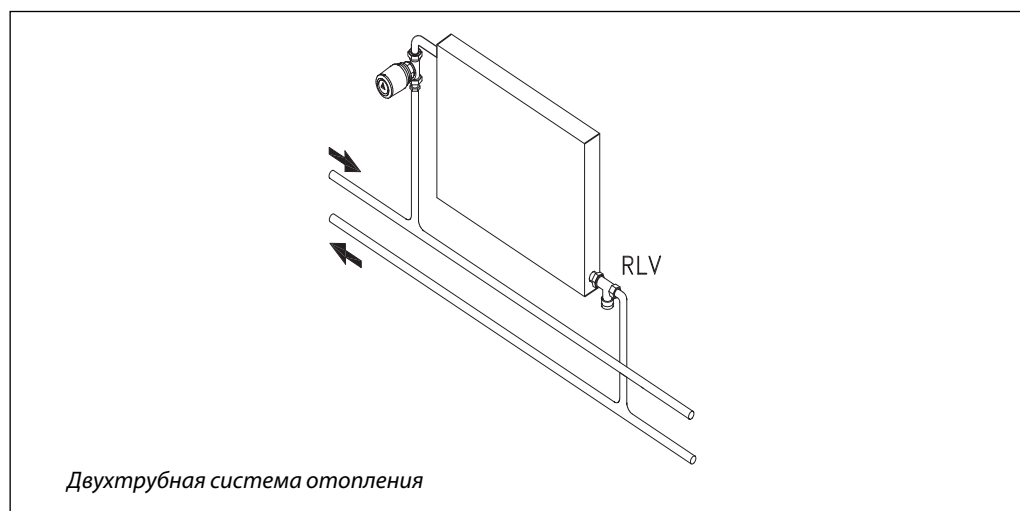

Техническое описание Клапаны запорные радиаторные RLV и RLV-CX Д_у 15 (хромированный)

Номенклатура и кодовые номера для оформления заказа

Клапан RLV

Тип и исполнение	D _у , мм	Присоединение по ISO 7-1		Пропускная способность K _{vs} , м³/ч	Макс. давление, бар		Макс. тем-пер. воды, °C	Кодовый номер
		вход R _p	выход R		рабочее	испытательное		
RLV угловой	10	3/8	3/8	1,8	10	16	120	003L0141
RLV прямой								003L0142
RLV угловой	15	1/2	1/2	2,5				003L0143
RLV прямой								003L0144
RLV-CX угловой, хромиров.	15	1/2	1/2	2,5				003L0273
RLV-CX прямой, хромиров.								003L0274
RLV угловой	20	3/4	3/4	3,0				003L0145
RLV прямой								003L0146

К выходному патрубку RLV могут быть присоединены медные, полимерные и металлополимерные трубы с помощью уплотнительных фитингов (см. стр. 93–94).


Дополнительные принадлежности

Изделие	Кодовый номер
Спускной кран со шланговой насадкой 3/4"	003L0152

Устройство

Клапан RLV


1. Крышка
2. Направляющая втулка
3. Запорный конус
4. Корпус клапана
5. Соединительная гайка
6. Ниппель



Материалы, контактирующие с теплоносителем

Корпус клапана и прочие металлические детали	Латунь Ms 58
Кольцевые уплотнения	Бутадиенакрилонитрильный каучук

Монтаж

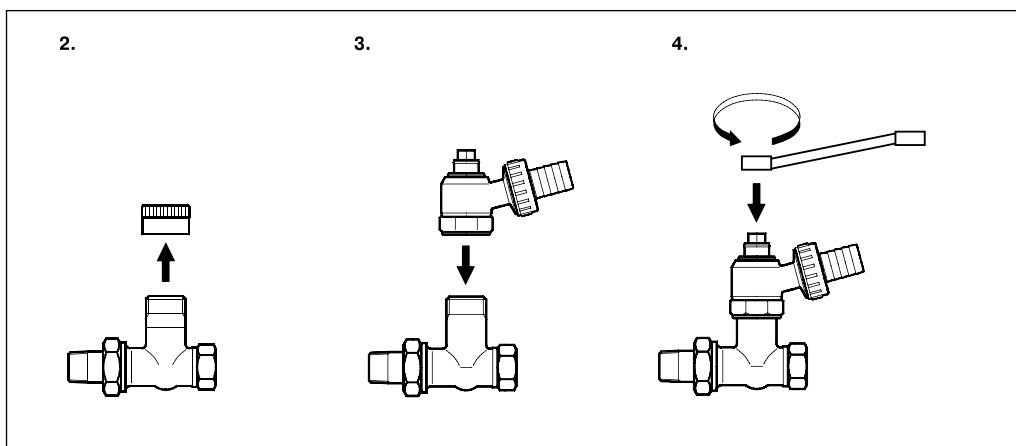

Клапан запорный RLV

RLV предназначен для монтажа в выходной пробке радиатора. Чтобы обеспечить последующий слив воды из радиатора, необходимо установить запорный клапан крышкой вперед или вниз.

Спускной кран

Для монтажа и эксплуатации спускного крана необходимо выполнить следующие операции.

1. Перекрыть клапан терморегулятора на

входе радиатора. В целях предосторожности термостатический элемент необходимо заменить металлической рукояткой компании «Данфосс» (кодированный номер 013G3300).

2. Снять крышку RLV и перекрыть клапан.

3. Смонтировать спускной кран и надеть шланг на шланговую насадку, повернув ее в удобное положение.

4. Для спуска воды открыть клапан гаечным ключом.

Габаритные и присоединительные размеры

